

## Rutin vid olycka, läckage, spill vid tankanläggning/sliperslagring

### Innehåll

1	Syfte.....	1
2	Omfattning.....	1
3	Åtgärd vid större utsläpp eller brand .....	1
3.1	Omedelbar åtgärd .....	2
3.2	Larma .....	2
3.2.1	112 .....	2
3.2.2	Ansvarig .....	2
3.3	Larma kommunens miljöenhet/tillsynsmyndighet .....	3
4	Åtgärder vid mindre läckage och spill.....	3
5	Ansvarig .....	3

### 1 Syfte


Skapa en effektiv hantering vid olycka med större utsläpp, eller brand, som inte kan omhändertas/släckas med tillgängligt sanerings - brandmaterial som finns på plats, och/eller om läckaget medfört eller riskerar medföra infiltration till omgivande mark, dagvattensystem eller dylikt.

### 2 Omfattning

Rutinen omfattar hela inlandsbanans sträckning.

### 3 Åtgärd vid större utsläpp eller brand

Vid olycka med större utsläpp eller brand och som inte kan omhändertas/släckas med på platsen tillgängligt sanerings - brandmaterial, eller om läckaget medfört eller riskerar medföra infiltration till omgivande mark, dagvattensystem eller dylikt ska du agera på följande sätt.

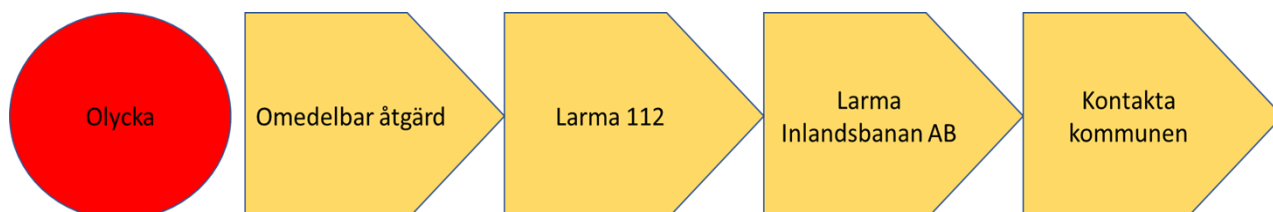

*Figur 1: Illustration av arbetsgång vid olycka***3.1 Omedelbar åtgärd**

- ✓ Stoppa omedelbart ev. tankning
- ✓ Stoppa om möjligt läckaget (t ex täta med trasa el. liknande)
- ✓ Begränsa om möjligt spridningen (t ex vallning med snö eller jord eller uppsamlingskärl)
- ✓ Strö ut absorberingsmedel för att suga upp så mycket som möjligt av utsläppet

**3.2 Larma****3.2.1 112**

Du skall vara beredd att kunna ge upplysningar till 112 om:

- ✓ Vem som ringer och varifrån
- ✓ Olycksplatsens läge
- ✓ Vad som har hänt
- ✓ Cisternens/fordonstankens storlek
- ✓ Vilket ämne som runnit ut eller brinner (ex diesel MK 1)
- ✓ Uppskattad mängd som läckt ut
- ✓ Uppskattat flöde
- ✓ Vart tar läckaget vägen, finns dagvattensystem, avloppsbrunn eller skyddsområde för vattentäkt i närheten
- ✓ Sprider sig läckaget i marken, infiltreras

**3.2.2 Ansvarig**

- ✓ Larma därefter Inlandsbanan och tala om vad som hänt.
- ✓ Vid olycka kopplat till tankstationer i Sveg eller Hoting ska även Dalviks Kvarn, som äger tankstationerna, larmas. Kontakt skall tas oavsett storleken på utsläppet/branden.

**Kontaktuppgifter**

Händelseområde	Kontakt	Kontorstid	Övrig tid
Infrastrukturen	Inlandsbanan AB	Växel 063 -19 31 00	Inlandsbanas beredskap 070-455 69 55
Tankstation Östersund	Inlandsbanan AB	Växel 063 -19 31 00	Inlandsbanas beredskap 070-455 69 55
Tankstation Mora	Inlandsbanan AB	Växel 063 -19 31 00	Inlandsbanas beredskap 070-455 69 55
Tankstation Arvidsjaur	Inlandsbanan AB	Växel 063 -19 31 00	Inlandsbanas beredskap 070-455 69 55
Tankstation Sveg	Dalviks Kvarn	Växel 0243-784 00	Jour 0243-78422

Tankstation Hoting	Dalviks Kvarn	Växel 0243-784 00	Jour 0243-78422
Mellanlagringsplast	Inlandsbanan AB	Växel 063 -19 31 00	Inlandsbanas beredskap 070-455 69 55

### **3.3 Larma kommunens miljöenhet/tillsynsmyndighet**

Vid miljöolyckor och alla utsläpp som inte kan omhändertas fullständigt av personal på plats ska miljöavdelningen vid respektive kommun larmas.

## **4 Åtgärder vid mindre läckage och spill**

Oljespill i mindre omfattning tas omhand inom ramen för ordinarie hantering. Saneringsmaterial för omhändertagande av mindre spill finns vid tankanläggningen, vid tveksamhet kontakta inlandsbanan, se kontaktuppgifter. Förbrukat saneringsmaterial skall lämnas till sorteringsanläggning som miljöfarligt avfall i väl emballerad, tättslutande och märkt förpackning. Större mängder får endast tas om hand av transportfirma med speciellt tillstånd mot avlämnande av transportkvitto.

## **5 Ansvarig**

Infrastrukturchef ansvarar för innehållet i detta dokument samt att det implementeras hos berörda i verksamheten.